


ELEWACJA POŁUDNIOWA



KOLORYSTYKA WG PALETY BARW STO:

	Kolor podstawowy - 37206
	Kolor dodatkowy - 37203
	Tynk mozaikowy Sto Superlit 841
	RAL 7024 obróbki blacharskie
	Płyty HPL - TRESPA kolor A.12.3.7

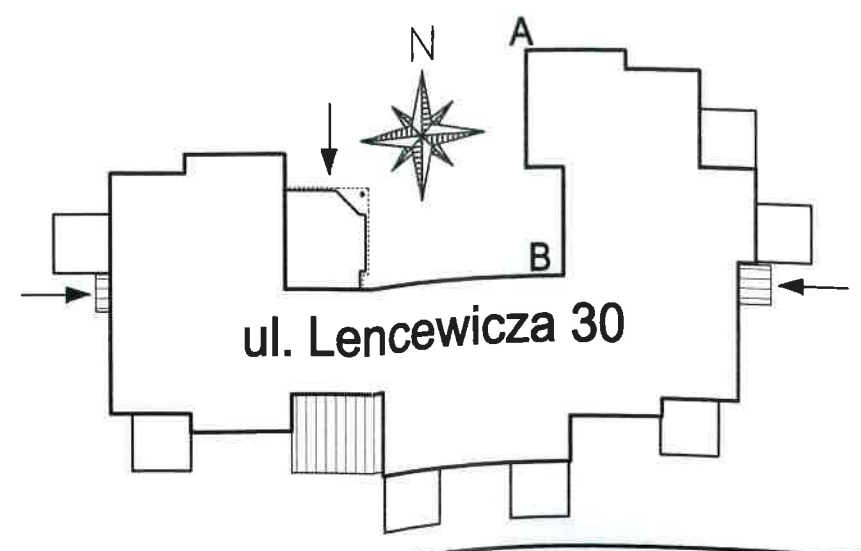


UWAGA:
Remont należy wykonać z materiałów
nierozprzestrzeniających ognia (NRO)

Granice niezwymlarowanych barw wyznaczają
charakterystyczne punkty budynku (cokół, krawędzie, naroża)



ELEWACJA PÓŁNOCNA




WIDOK A-B

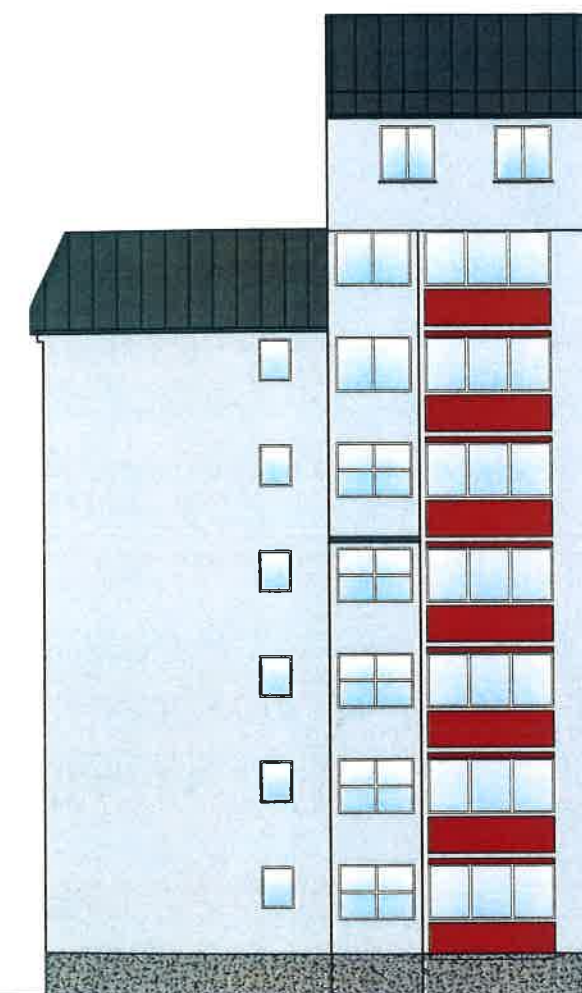

KOLORYSTYKA WG PALETY BARW STO:

-  Kolor podstawowy - 37206
-  Kolor dodatkowy - 37203
-  Tynk mozaikowy Sto Superlit 841
-  RAL 7024
obróbki blacharskie
-  Płyty HPL - TRESPA
kolor A.12.3.7

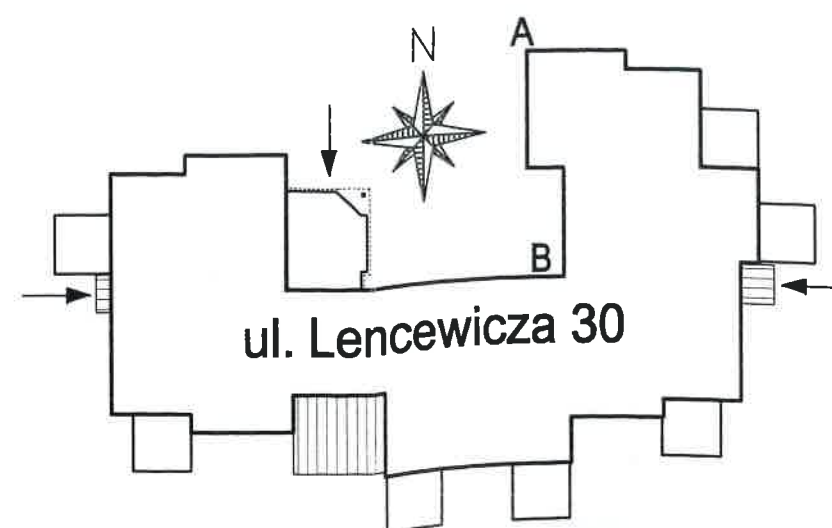

UWAGA:
Remont należy wykonać z materiałów
nierozprzestrzeniających ognia (NRO)

Granice niezwymlarowanych barw wyznaczają
charakterystyczne punkty budynku (cokół, krawędzie, naroża)


ELEWACJA WSCHODNIA




ELEWACJA ZACHODNIA



KOLORYSTYKA WG PALETY BARW STO:

	Kolor podstawowy - 37206
	Kolor dodatkowy - 37203
	Tynk mozaikowy Sto Superlit 841
	RAL 7024 obróbki blacharskie
	Płyty HPL - TRESPA kolor A.12.3.7

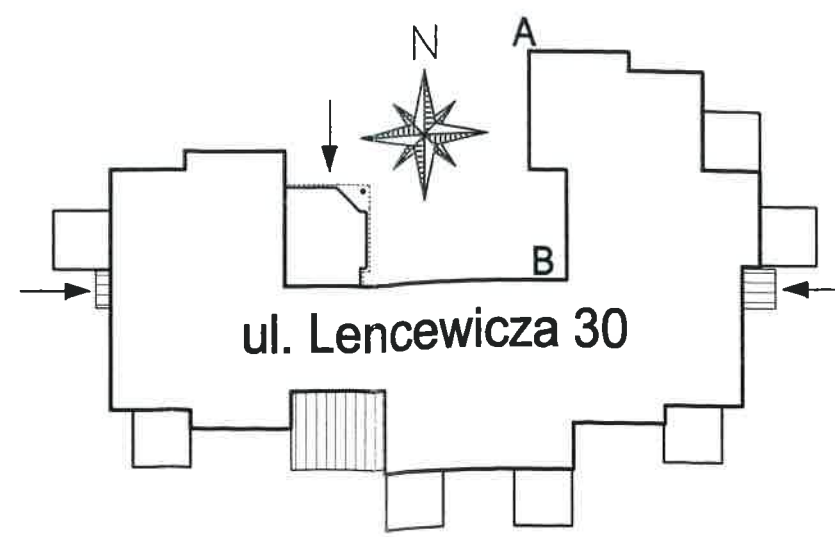


UWAGA:
Remont należy wykonać z materiałów
nierozprzestrzeniających ognia (NRO)

Granice niewymiarowanych barw wyznaczają
charakterystyczne punkty budynku (cokół, krawędzie, naroża)

ZABUDOWA GALERII - TYP 1

widok


A

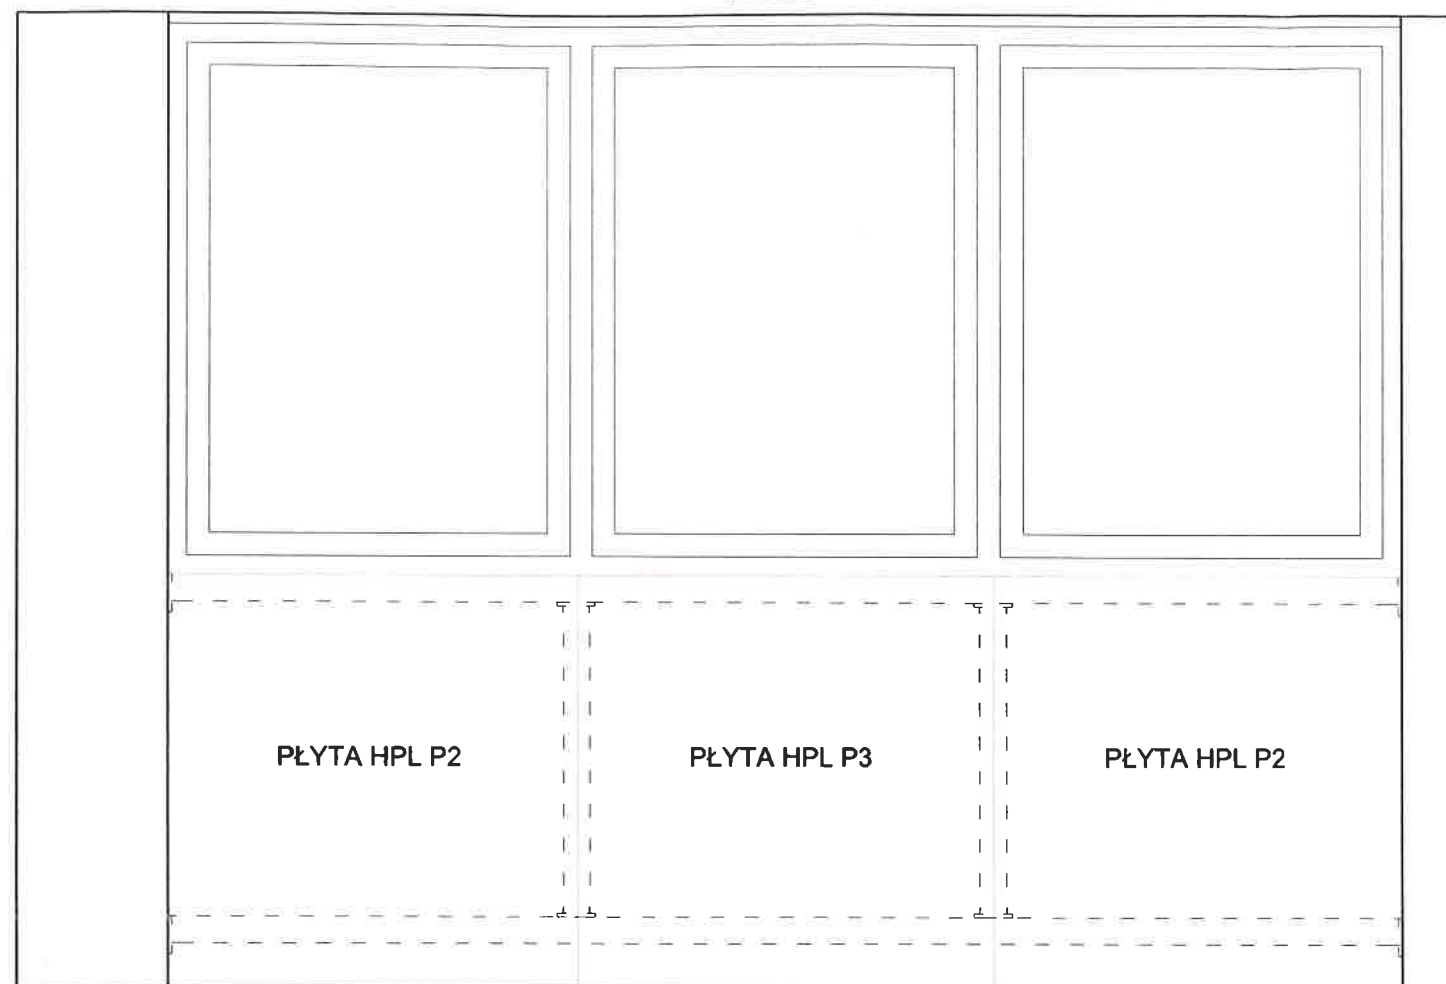

ZABUDOWA GALERII - TYP 2


widok

A

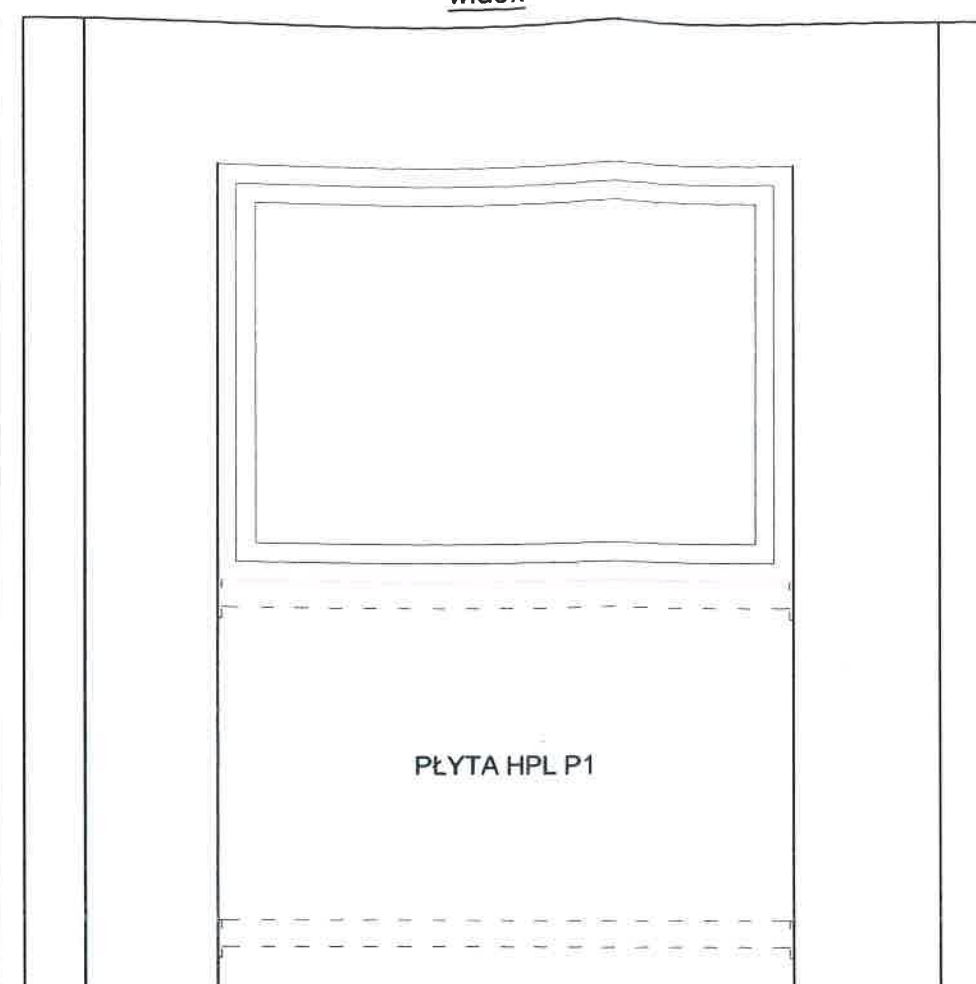

ZABUDOWA GALERII

przekrój A-A

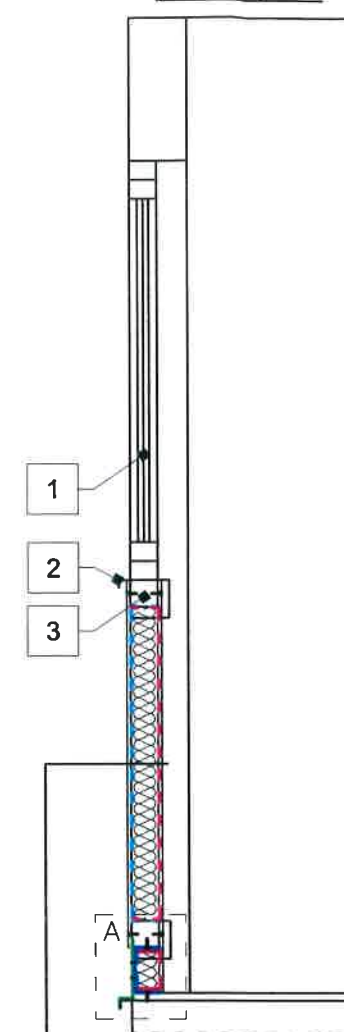

Wewnętrzna płyta HPL gr. 8 mm
Folia paroizolacyjna gr. 0,3 mm
Twarda płyta z wełny mineralnej gr. 7 cm
Membrana wiatroizolacyjna ścienna
Istniejąca zewnętrzna płyta HPL

1. Istniejące okno
2. Istniejący parapet zewnętrzny
3. Istniejąca Rk 70x70 mm

ZABUDOWA GALERII - TYP 1

rzut 1-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A



Istniejąca zewnętrzna płyta HPL
Membrana wiatroizolacyjna ścienna
Twarda płyta z wełny mineralnej gr. 7 cm
Folia paroizolacyjna gr. 0,3 mm
Wewnętrzna płyta HPL gr. 8 mm

ZABUDOWA GALERII - TYP 2

rzut 2-2

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A




A

A

A




Istniejąca zewnętrzna płyta HPL
Membrana wiatroizolacyjna ścienna
Twarda płyta z wełny mineralnej gr. 7 cm
Folia paroizolacyjna gr. 0,3 mm
Wewnętrzna płyta HPL gr. 8 mm

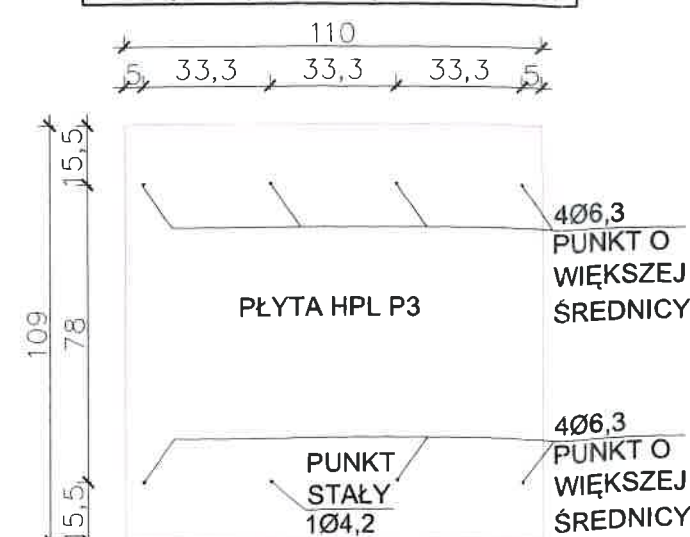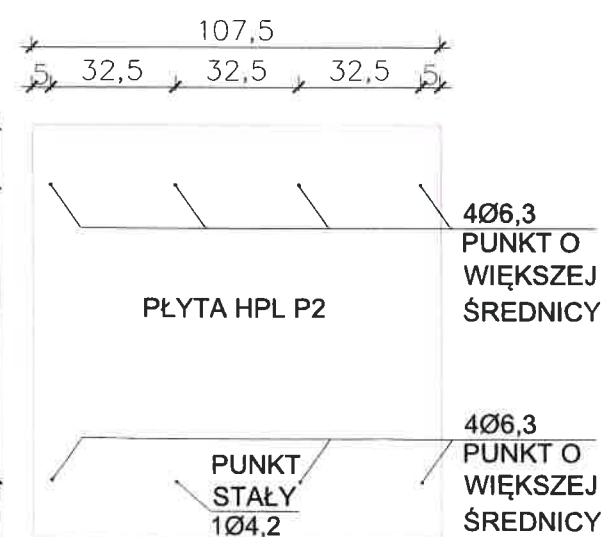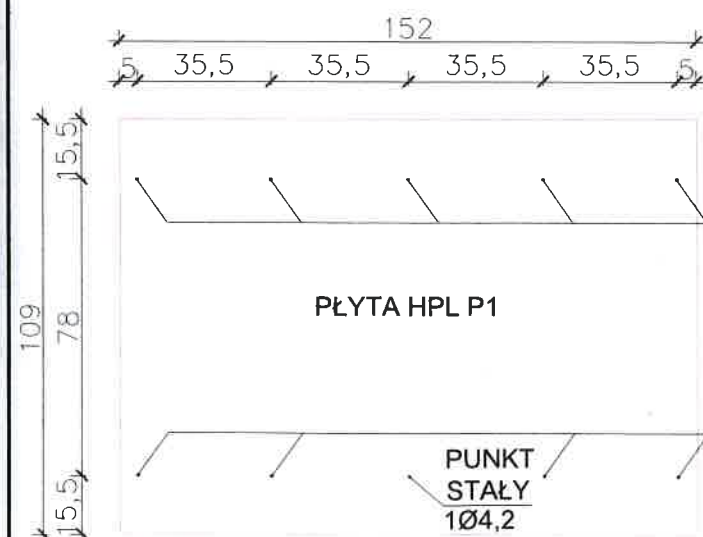

SZCZEGÓŁ MONTAŻU DOLNEJ OBRÓBKIBLACHARSKIEJ

Wewnętrzna płyta HPL gr. 8 mm
Folia paroizolacyjna gr. 0,3 mm
Twarda płyta z wełny mineralnej gr. 7 cm
Membrana wiatroizolacyjna ścienna
Istniejąca zewnętrzna płyta HPL

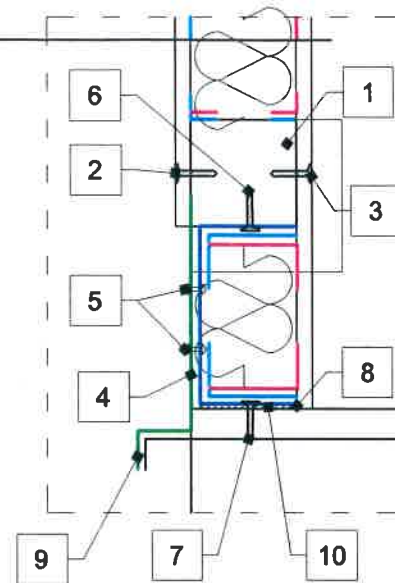

Legenda:

1. Istniejąca Rk 70x70 mm
2. Istniejący łącznik zewnętrznej płyty HPL
3. Projektowany łącznik wewn. płyty HPL
4. Blacha stalowa powlek. ocynk., gr. 0,7 mm
5. Mocowanie blach stalowych nitami
6. Blachowkręt co 20 cm
7. Wkręt stalowy w tulei rozprężnej co 20 cm (dodatkowo w razie możliwości)
8. Blacha "C" stalowa powlekana ocynkowana, gr. 0,7 mm
9. Wyprofilowany kapinos z blachy
10. Klej montażowy poliuretanowy